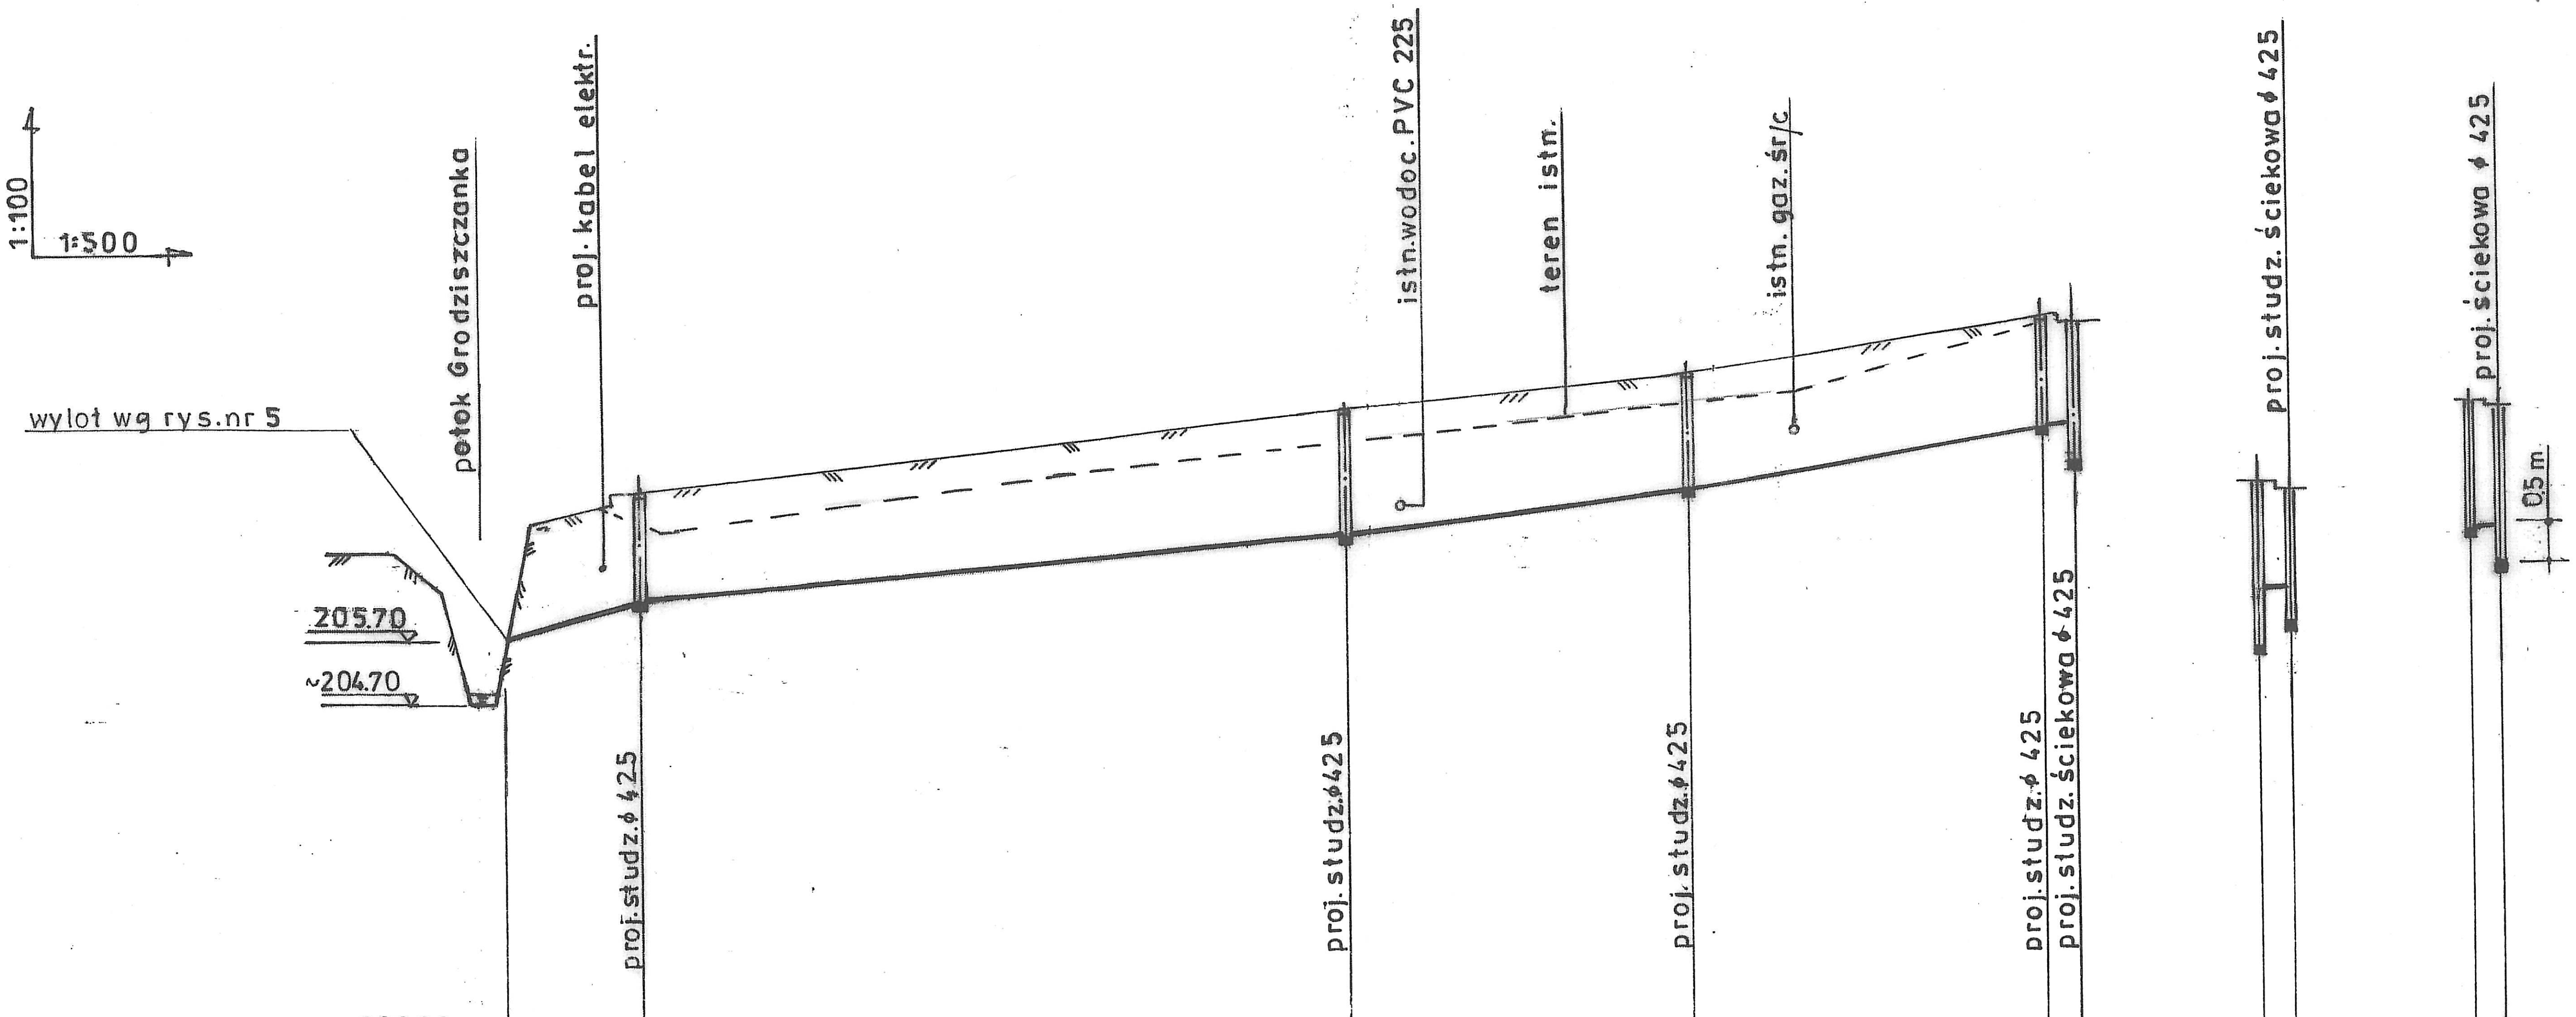

Poziom odniesienia 200.00

Rzędna terenu	207.20		207.68		208.83		209.32		210.10	209.98		207.68	207.56		208.83	208.71
Rzędna dna kanału	~205.70		206.18		207.03		207.72		208.60	208.63		206.13	206.16		207.03	207.06
Głębokość	~1.5		1.5		1.8		1.6		1.5	1.35		1.55	1.4		1.8	1.65
Średnica/spadek		PVC 400 4.8%		PVC 315 1.7%		PVC 315 2.9%		PVC 315 3.8%			PVC 160 1.5%			PVC 160 1.5%		
Odległość	0.00	10.0	10.0	50.0	60.0	24.0	84.0	25.0	109.0	111.0		0.00	2.0		0.00	2.0
Oznaczenia	WL		D1		D2		D3		D4	W3		D1	W1		D2	W2

Uwagi

1. Projektowaną kanalizację deszczową wykonać należy z rur kanalizacyjnych PVC typ S.
2. Poziom posadowienia włazów studzienek kanalizacyjnych dostosować należy do projektowanego ukształtowania nawierzchni drogi dojazdowej.

Nazwa rysunku	Profil kanalizacji deszczowej				Projekt budowlany
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data	Podpis	**Obiekt:** Budowa wielofunkcyjnego budynku Szkoły Podstawowej i remizy OSP w Wólce Grodziskiej wraz z drogą dojazdową
Projektant	mgr inż. Jan Król	S-50/75 S-36/90	11.2007		
Opracował	tech. bud. Józef Ciura	17/97		[signature]	Skala **1:100/500** — Nr ys. **2**